Legenda	
Symbol	Nazwa
400V	Wypust 3~faz. 400V
230V	Wypust 1~faz. 230V

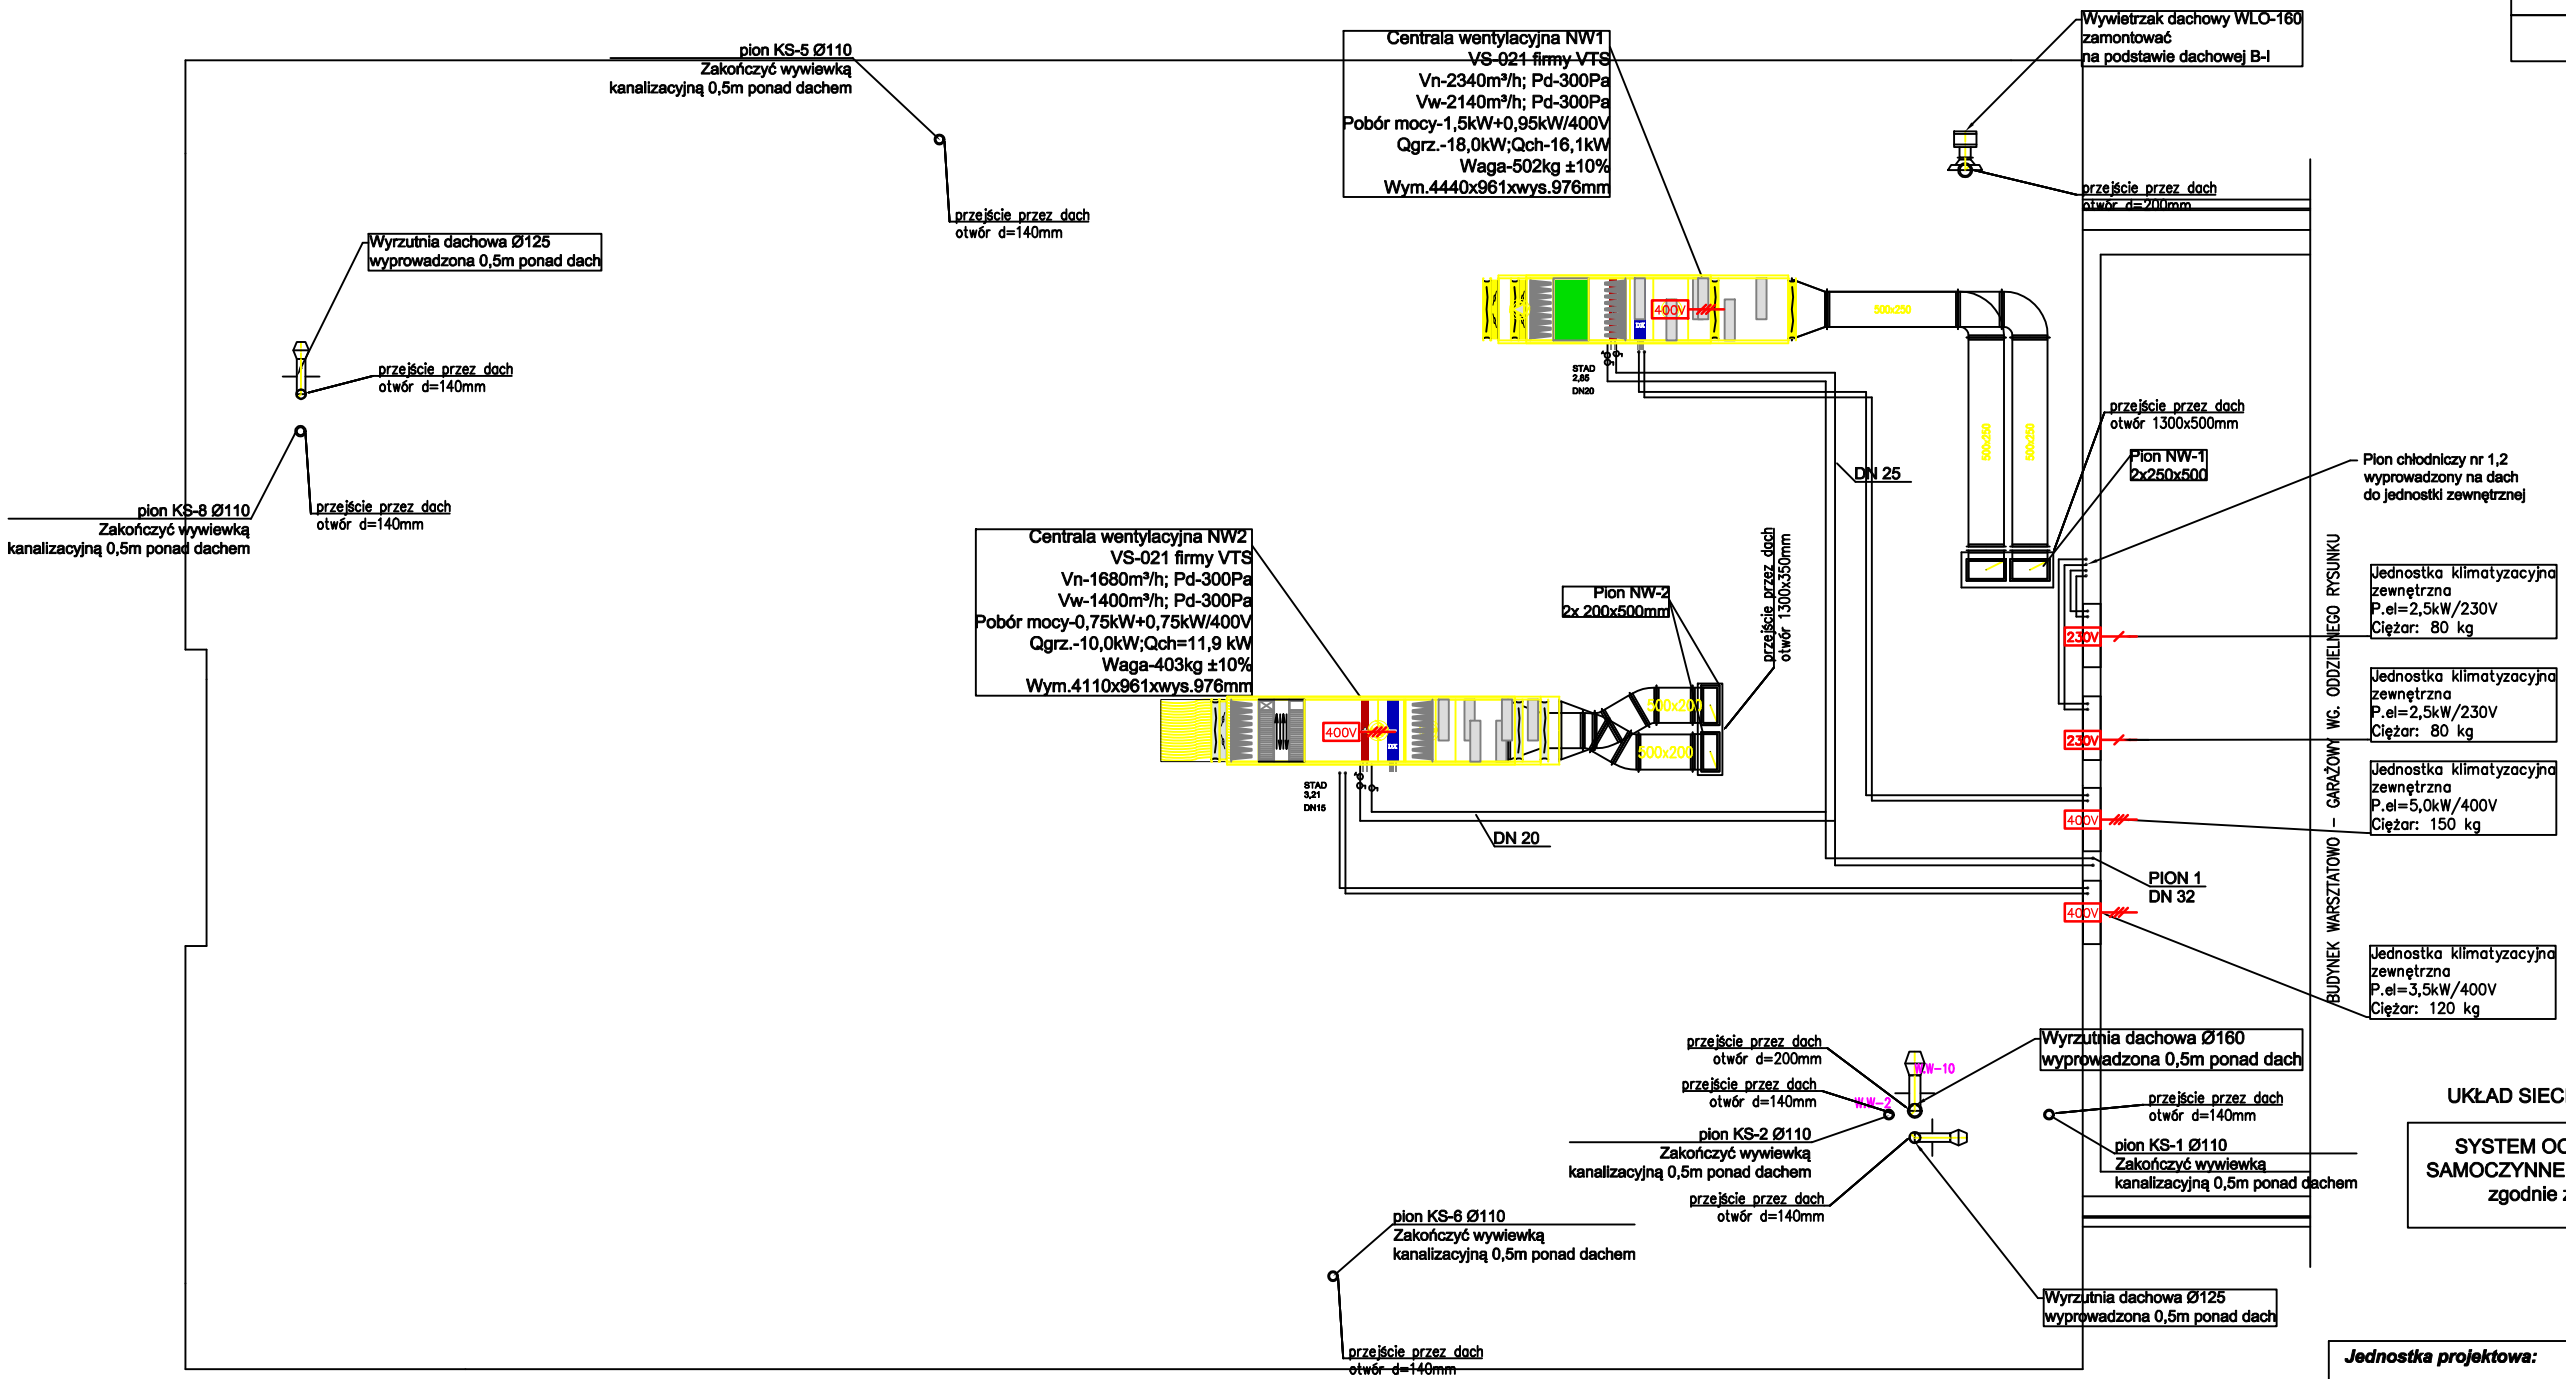

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

Jednostka projektowa: ZUE Paweł Szafrański ul. Rejtana 5/18 63-000 Środa Wielkopolska	***Inwestor:*** Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 3 63-000 Środa Wlkp.	
Stadium: Projekt budowlany	***Temat:*** BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY ORAZ WARSZTATOWO - GARAŻOWY adres: Kijewo, gmina Środa Wlkp., dz. nr 3885	
Skala: 1:100	***Nazwa rysunku:*** Instalacje elektryczne- RZUT DACHU	***Nr rys.*** E-06

Projektant:	***Branża:***	***Nr Uprawnień:***	***Podpis:***
mgr inż. Paweł Szafrański	Elektryczna	WKP/0193/POOE/13	