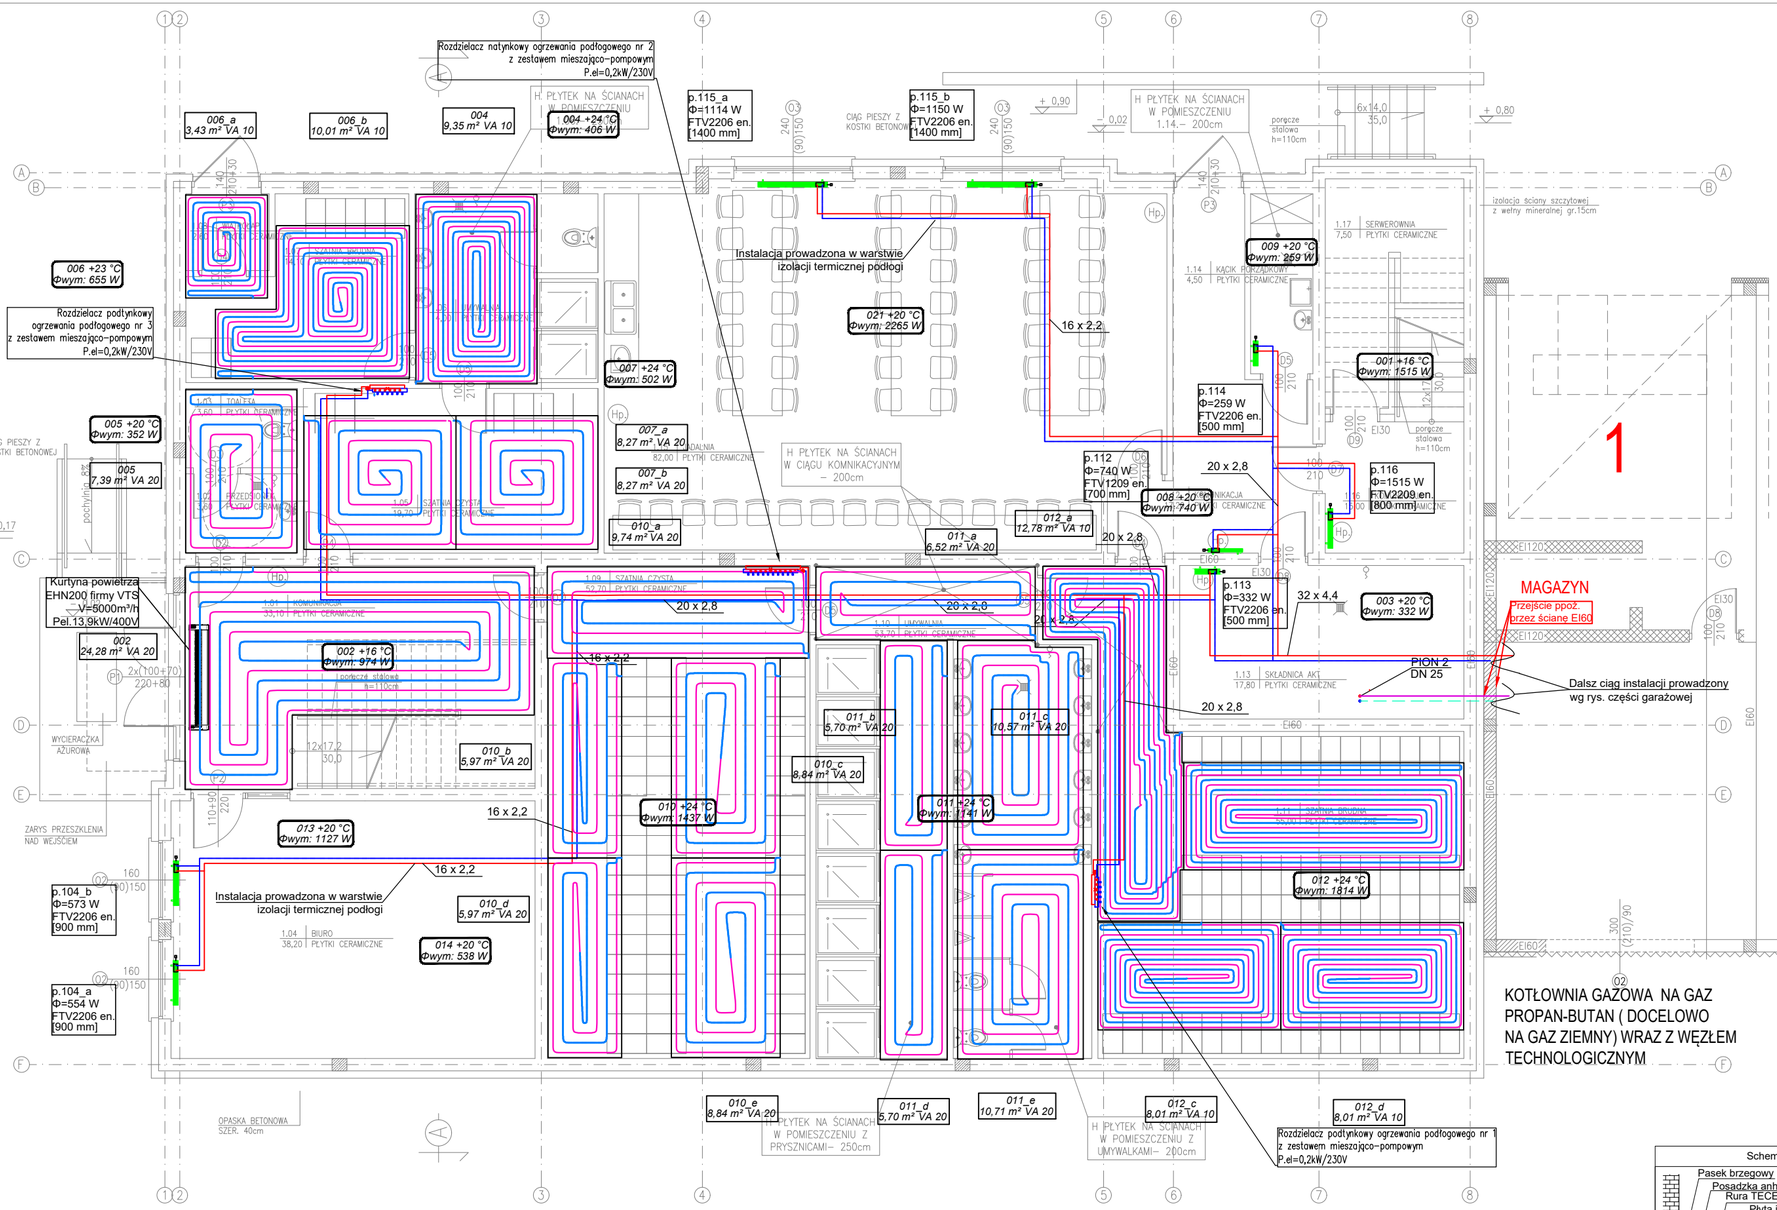

Schemat podłączenia grzejnika

1. Grzejnik stalowy, konwekcyjny
z wbudowanym zaworem termostatycznym,
2. Blok zaworowy 1/2"GW/16x2,0 kątowy, odcinający
3. Podwójne kolano przyłączeniowe,
4. Rura zespolona stabilizowana

Schemat wykonania ogrzewania podłogowego

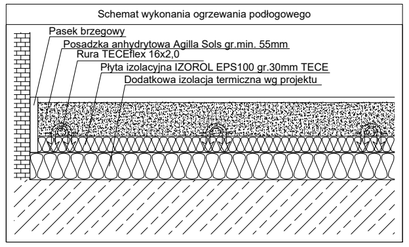

LEGENDA:

- zasilanie C.O.
- powrót C.O.
- pion instalacji C.O.
- grzejnik płytowy z zasilaniem dolnym i zaworem termostatycznym
- rozdzielacz z przepływomierzami

UWAGA:

1.Wszystkie bruzdowania wykonać o wymiarach minimalnych: szeokość 10cm i głębokość 6cm
2. W związku z możliwością zapowietrzania sie Instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
3.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozoostałych instalacji.
4.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
5.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
6.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
7.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
8.Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.

Temat

BUDYNEK SOCJALNO – BIUROWY ORAZ
WARSZTATOWO – GARAŻOWY
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Adres budowy	Skala: 1:100

Inwestor

Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 3
63 – 000 Środa Wlkp.

Nazwa rysunku	Nr Rys.
RZUT PARTERU (część biurowo – socjalna) Instalacja ogrzewania	S–01

p r o j e k t a n t :

Ryszard Kaźmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
WKP/IS/0024/03

s p r a w d z a j ą c y :

Dariusz Zdunek
Upr. Nr WKP/0169/PWOS/16
WKP/IS/0295/16

BRANŻA: S A N I T A R N A

ŚRODA WLKP. czerwiec 2020 r.